


1. Допускается приварка штырей Ш-20-2-С (поз.3).
2. Вместо штырей Ш-20-2 допускается применение круга ф22 (поз.3 докум. 3.407.1-143.8.9 вариант -01).

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
<u>Детали</u>			
1	Уголок 70x70x5 ГОСТ 8509-86	1	7,85 кг
2	Уголок 50x50x5 ГОСТ 8509-86	1	0,94 кг
<u>Стандартные изделия</u>			
3	Штырь Ш-20-2-К-30 ОСТ 34-13-931-86	3	

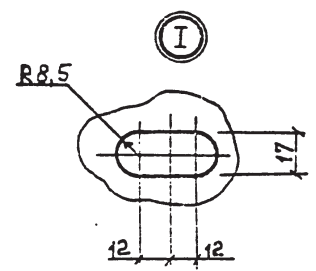


3.407.1-143.8.2

Траверса ТМ2


Станд.	Масса	Масштаб
Р	10,9	1:10
Лист	Листов 1	

СЕЛЬЭНЕРГПРОЕКТ

Нач. отд. Кчлыгин
Н. контр. Солнцева
ГИП Ударов
Ст. инж. Степанова

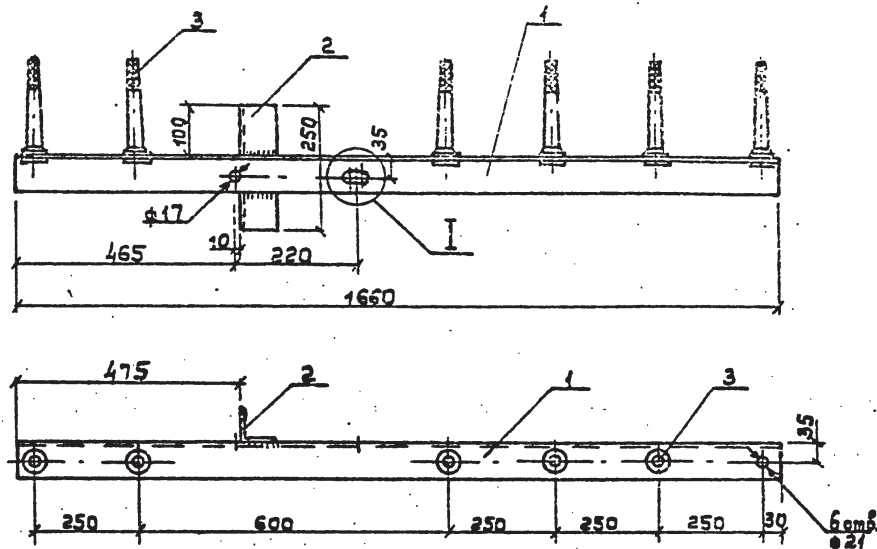

1. Допускается приварка штырей Ш-20-2-С (поз.3).
2. Вместо штырей Ш-20-2 допускается применение круга ф22 (поз.3 докум. 3.407.1-143.8.9 вариант -01).



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
<u>Детали</u>			
1	Уголок 70x70x5 ГОСТ 8509-86	1	8,93 кг
2	Уголок 50x50x5 ГОСТ 8509-86	1	0,94 кг
<u>Стандартные изделия</u>			
3	Штырь Ш-20-2-К-30 ОСТ 34-13-931-86	6	

3.407.1-143.8.4

Траверса ТМ4

Станд.	Масса	Масштаб
	14,2	
Лист	Листов 1	

СЕЛЬЭНЕРГПРОЕКТ

Нач. отд. Кчлыгин
Н. контр. Солнцева
ГИП Ударов
Ст. инж. Степанова